


RIEPILOGO VALORI CLIMATICI (MEDIE MENSILI)													
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sette mb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Totale
Te °C	7,5	8,5	11,5	14,5	17,5	21,9	24,5	24,6	22,3	16,5	12,9	9,3	16,0
gMese	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	365
gRisc	31	28	31	15	0	0	0	0	0	0	30	31	166
Ta °C	21	21	21	21	20	20	20	20	21	21	21	21	20,7
GradiG	418,5	350	294,5	97,5	0	0	0	0	0	0	243	362,7	1.766,2
Tacs °C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
G acs m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFRONTO CONSUMI ENERGETICI PRIMA E DOPO AMMODERNAMENTO IMPIANTO													
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sette mb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Totale
Vecchio	3.554	2.972	2.501	828	0	0	0	0	0	0	2.064	3.080	15.000
Nuovo	2.133	1.783	1.501	497	0	0	0	0	0	0	1.238	1.848	9.000


Risp.kWh	RispkWhe	kWh Tot	%rispkWh	PfOld	Pfnew	kW rid.	Pf	%rid.Pf	m3a/acs	m3g/acs	m3aRisc	m3g/risc	m3/anno	m3/g
62.100	549,8	62.650	-41,2	115,2	96,8	18,4	16,0	0	0,0	9.000	54,2	9.000	9.000	54,2

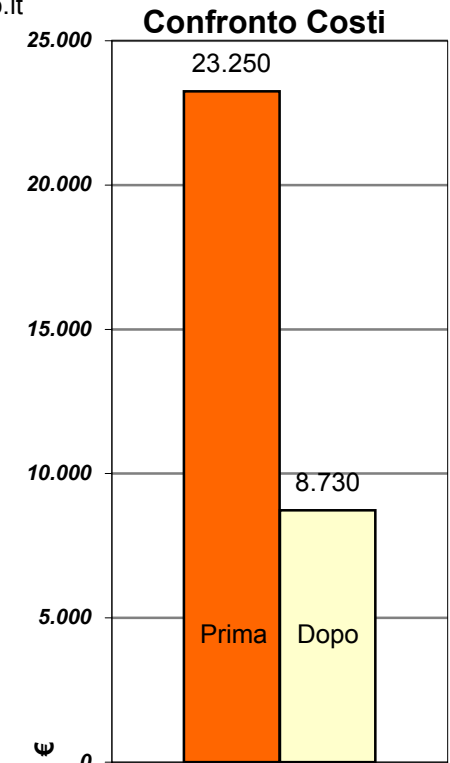

RISPARMIO MONETARIO DOVUTO ALL'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO									
	PCI	Costo u.	hFunz.	Q.Comb.	QkWh	Costo Tot.	Costo/ora	nApp.	€/appart.
Vecchio	9,90	1,55	12	15.000	148.500	23.250	11	12	1.938
Nuovo	9,60	0,97	18	9.000	86.400	8.730	3	12	728


Risp.anno(€)	% Risp.	Costo Tot.	Det.65%	TRI (anni)%i	Valutaz	%i sval.	anniVAN	Montante (€)
14.520	62,5	50.000	32.500	3,4	5	2	20	356042,4

VIA DEL LAGACCIO 32

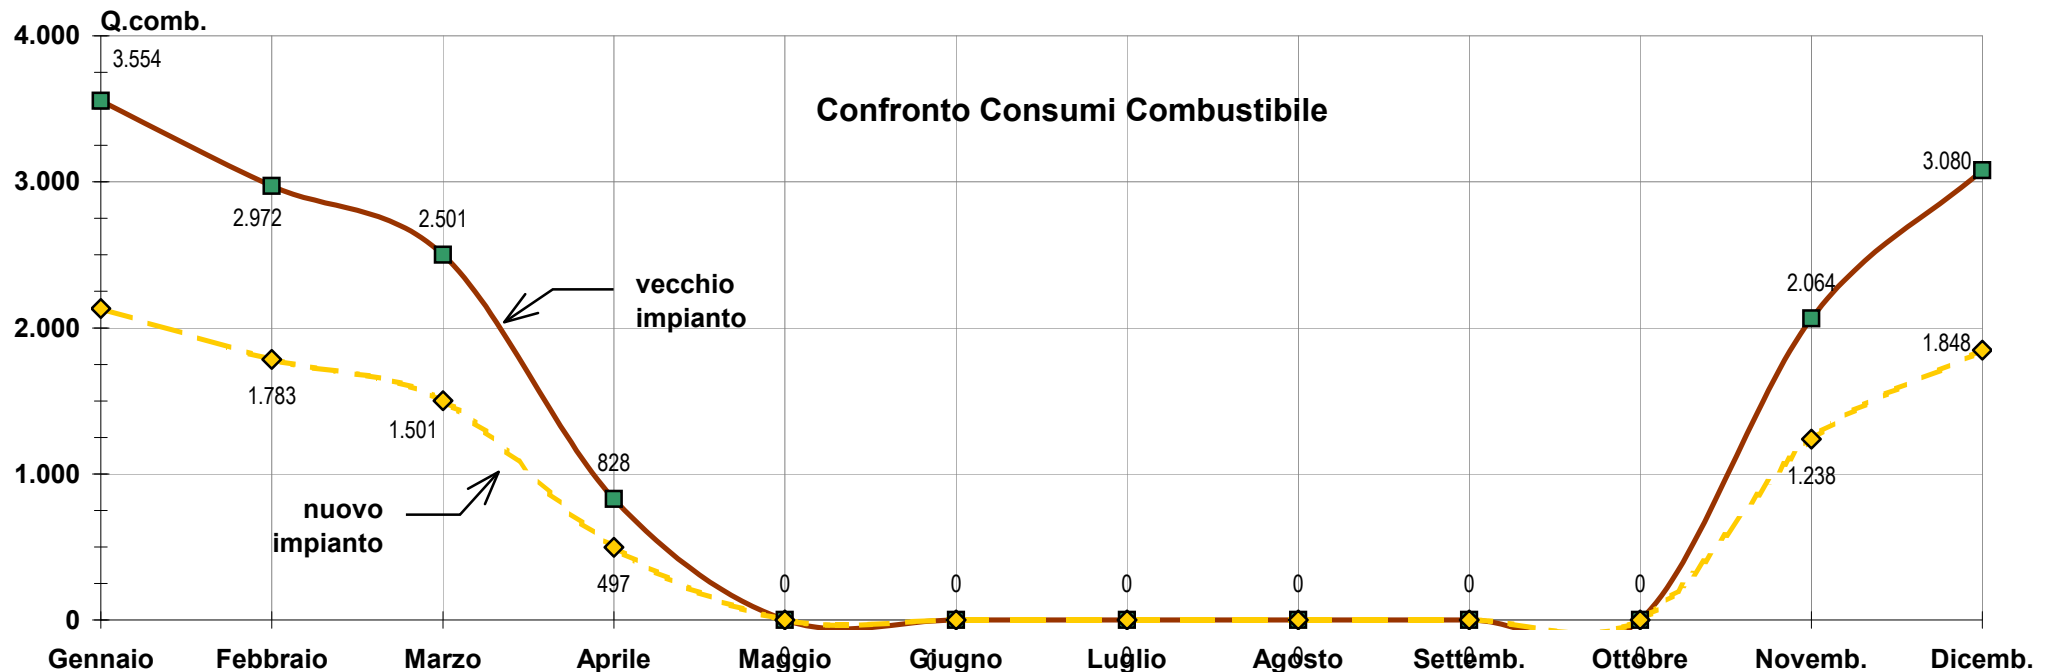

Confronto potenze impegnate (kW)

T.est	Nuovo	Vecchio
0	96	160
2	86	144
4	77	128
6	67	112
8	58	96
10	48	80
12	38	64
14	29	48
16	19	32
18	9	16
20	0	0

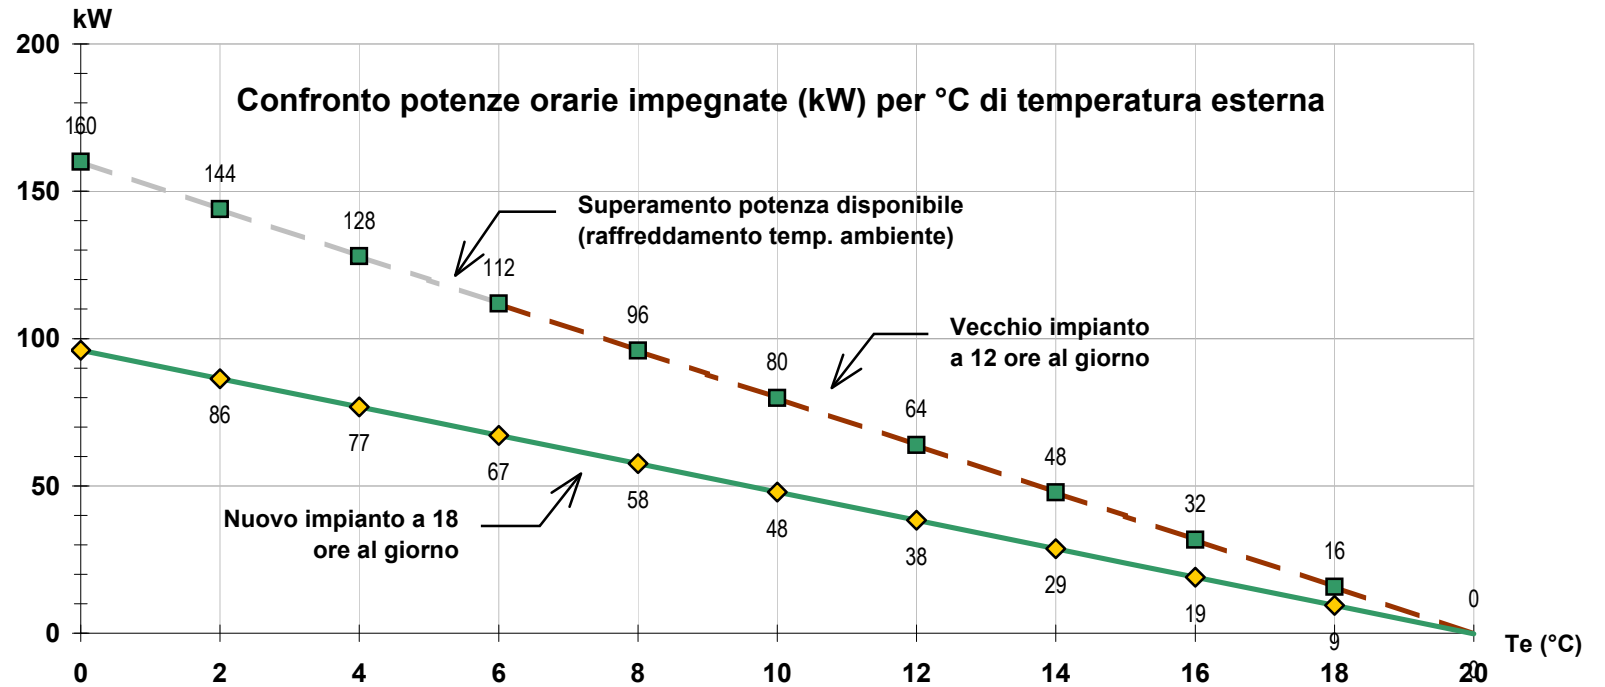

Confronto consumi giornalieri (kWh/g)

T.est	Nuovo	Vecchio
0	1117	1924
2	1005	1732
4	893	1540
6	782	1347
8	670	1155
10	558	962
12	446	770
14	334	578
16	222	385
18	110	193
20	-2	0

