


RIEPILOGO VALORI CLIMATICI (MEDIE MENSILI)													
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settebr.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Totale
Te °C	7,5	8,5	11,5	14,5	17,5	21,9	24,5	24,6	22,3	16,5	12,9	9,3	16,0
gMese	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	365
gRisc	31	28	31	15	0	0	0	0	0	0	30	31	166
Ta °C	21	21	21	21	20	20	20	20	21	21	21	21	20,7
GradiG	418,5	350	294,5	97,5	0	0	0	0	0	0	243	362,7	1.766,2
Tacs °C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
G acs m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFRONTO CONSUMI ENERGETICI PRIMA E DOPO AMMODERNAMENTO IMPIANTO													
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settebr.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Totale
Vecchio	10.663	8.917	7.503	2.484	0	0	0	0	0	0	6.191	9.241	45.000
Nuovo	7.819	6.539	5.502	1.822	0	0	0	0	0	0	4.540	6.777	33.000


Risp.kWh	RispkWh	kWh Tot	%rispkWh	PfOld	Pfnew	kW rid. Pf	%rid.Pf	m3a/acs	m3g/acs	m3aRisc	m3g/risc	m3/anno	m3/g
115.200	7.948	123.148	-27,5	744,0	345	399,0	53,6	0	0,0	33.000	198,8	33.000	198,8

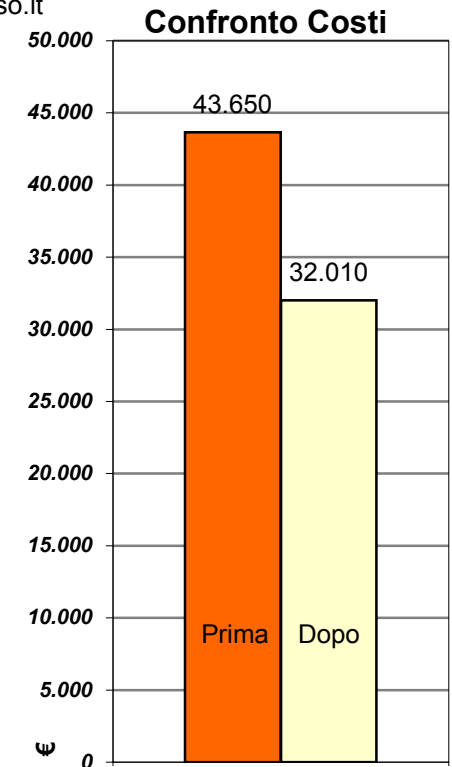

RISPARMIO MONETARIO DOVUTO ALL'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO									
	PCI	Costo u.	hFunz.	Q.Comb.	QkWh	Costo Tot.	Costo/ora	nApp.	€/appart.
Vecchio	9,60	0,97	12	45.000	432.000	43.650	21	66	661
Nuovo	9,60	0,97	18	33.000	316.800	32.010	11	66	485


Risp.anno(€)	% Risp.	Costo Tot.	Det.65%	TRI (anni)%i	Valutaz	%i sval.	aVAN	Montante	kgCO2
11.640	26,7	165.439	107.535	5,0	5	2	20	160.066	31.910

VIA DEI SESSANTA 7A-9

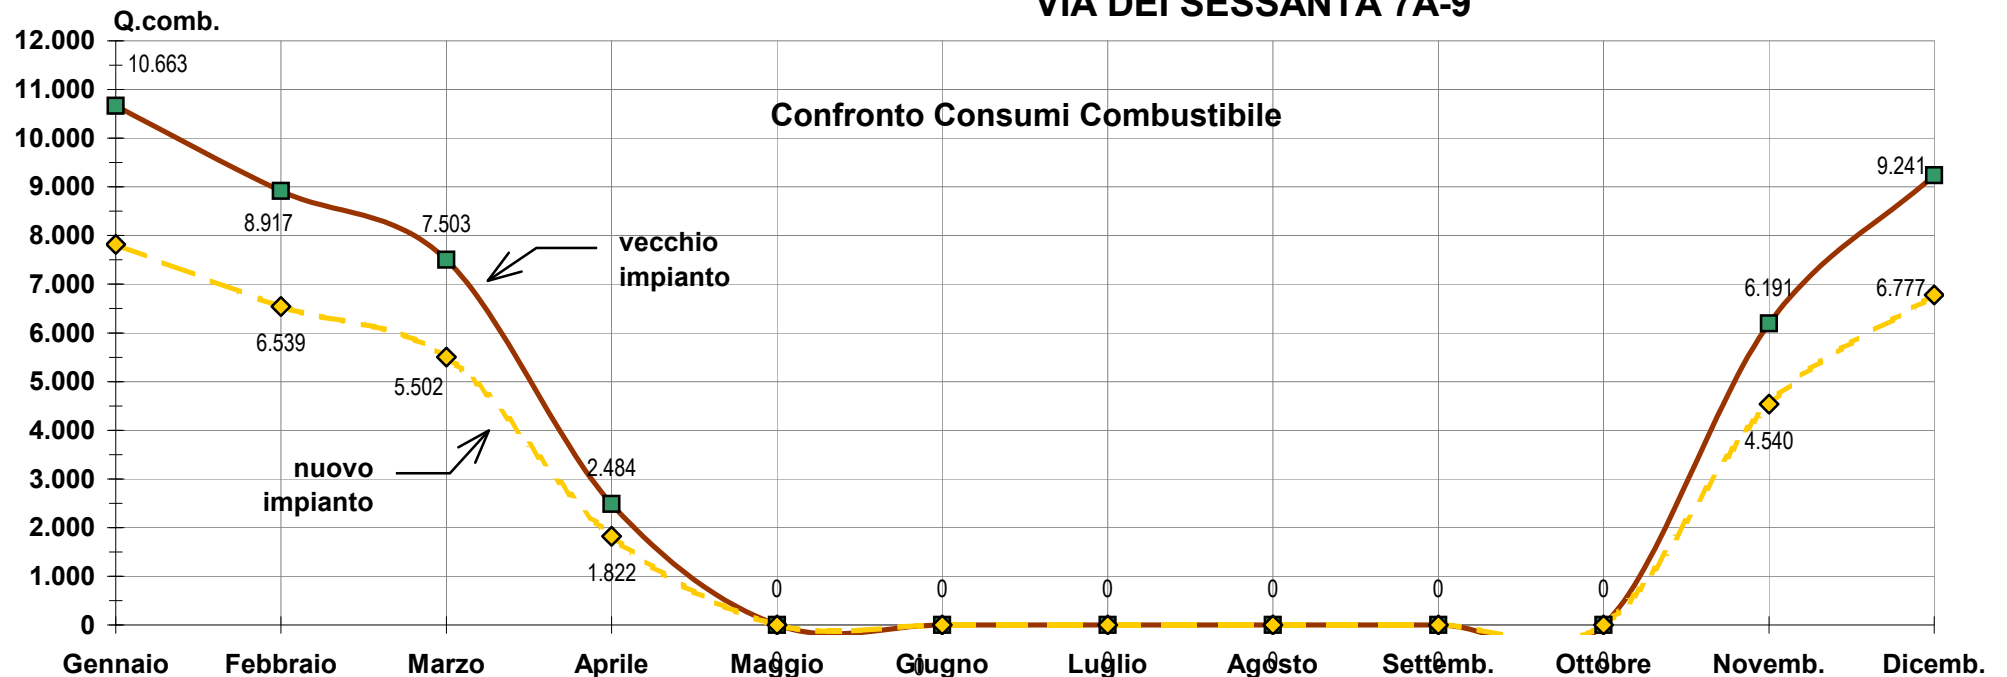


Confronto potenze impegnate (kW)

T.est	Nuovo	Vecchio
0	334	456
2	300	409
4	265	363
6	231	316
8	197	269
10	163	223
12	129	176
14	94	130
16	60	83
18	26	36
20	0	0

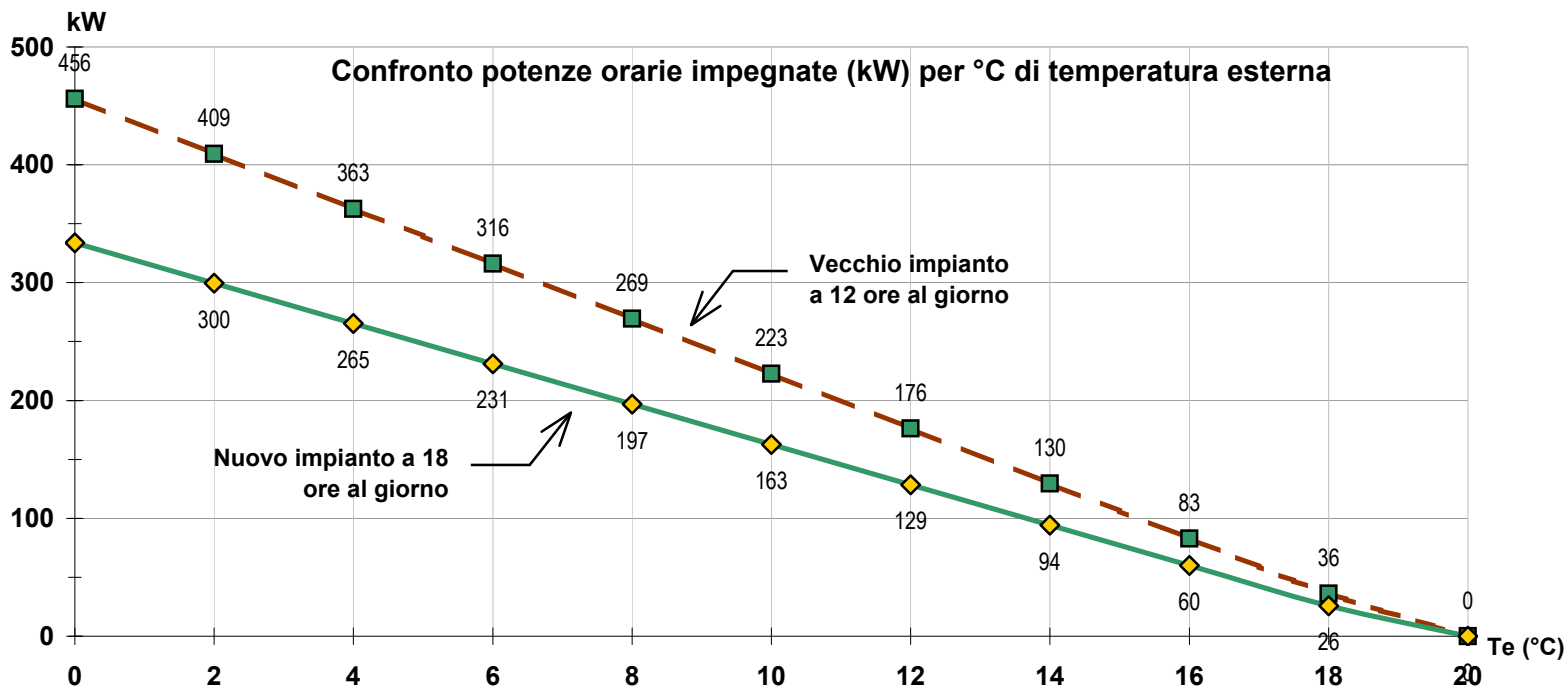

Confronto consumi giornalieri (kWh/g)

T.est	Nuovo	Vecchio
0	4105	5597
2	3694	5037
4	3284	4477
6	2873	3918
8	2463	3358
10	2053	2798
12	1642	2239
14	1232	1679
16	821	1120
18	411	560
20	0	0

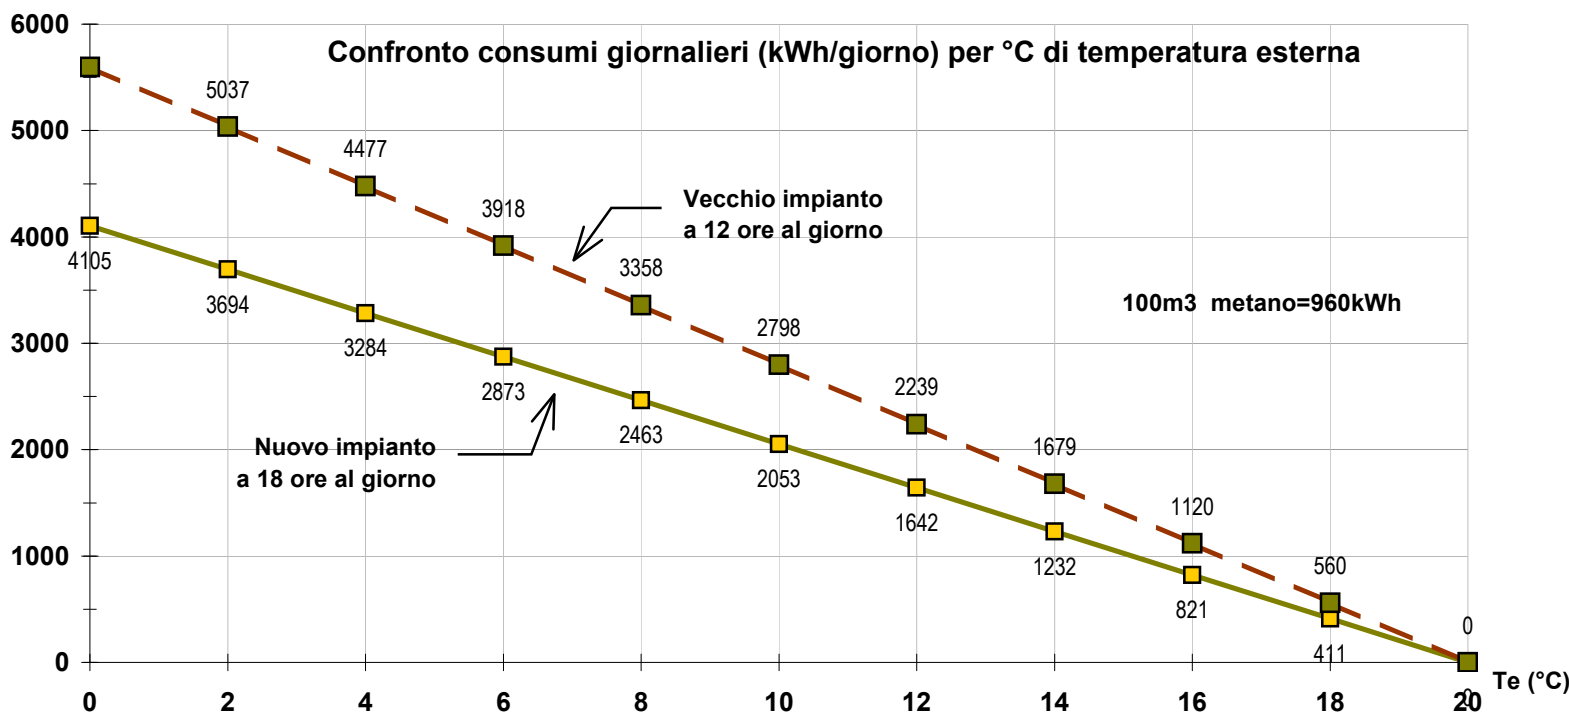

Nota: con completamento installazione valvole termostatiche e contabilizzatori stimata ulteriore riduzione dei consumi di circa il 20%